

Уважаемый покупатель!


Вы приобрели оборудование с установленным низкотемпературным комплектом



Для запуска кондиционера, необходимо произвести подключение питания на нештатную клеммную колодку, находящуюся рядом с основной, как на фото. На нештатную клеммную колодку необходимо подать отдельное питание 220В; питание желательно производить из места подключения самого кондиционера, соблюдая полярность проводного подключения, где Красный провод -Фаза, Черный провод -Нейтраль.

Подключения на основной колодке проводить согласно инструкции по монтажу кондиционера.

Соблюдайте технику электробезопасности!!!

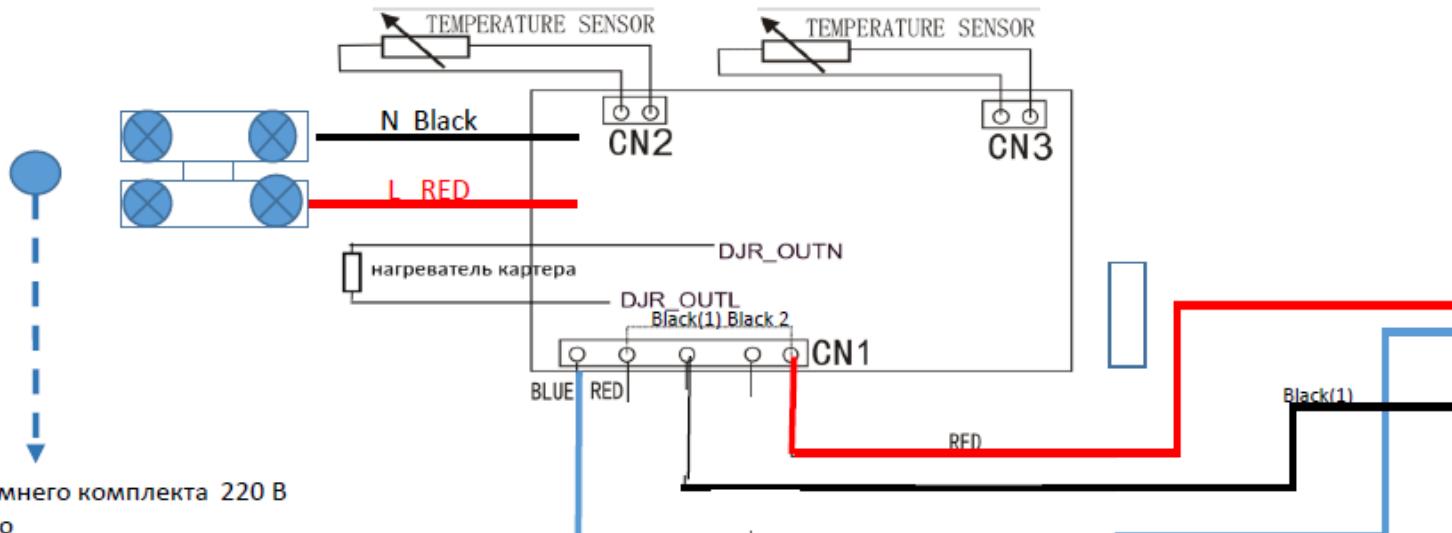

Питание зимнего комплекта 220 В  
необходимо

отдельным проводом подключать из  
точки основного  
питания Кондиционера, если этого не  
сделать оборудование  
будет работать некорректно

L RED - Фаза

N Black - Нейтраль

Blue – IN команда на работу устройства

Rad- N Нейтраль

Black(1)- OUT команда на работу мотора

Black(2)- IN Команда включения режима Heat

(макс работа вентилятора при наличии команды) , в холодных моделях

